

## Überwachungsrelais Relais de surveillance Monitoring relays



Überwachung  
Monitoring

Typ  
Type

Seite  
Page

	Spannungswächter Moniteur de tension Voltage monitor	MV52 (50Hz) MV62 (60Hz) MV53	4 5
	Stromüberwachungsrelais Moniteurs de courant Current monitoring relays	EOCR-AR EUCR-BR ECR-3D	6 7
	Stromwandler Transformateurs de courant Current transformers	SRCT-35	8
	Drehstrom-Netzüberwachungsrelais Relais de surveillance triphasé Three-phase monitoring relay	SSU33 (50Hz) SSU34 (50Hz) SSU36 (60Hz)	10 11
	Phasenfolge-Überwachungsrelais Relais de surveillance de l'ordre des phases Phase-sequence monitoring relay	SSU31	12
	DC Spannungswächter Moniteur de tension DC DC voltage monitor	CT524	14
	DC Stromwächter Moniteur de courant DC DC current monitor	CT512 (200mA) CT515 (2A) CT516 (6A)	15
	Isolationswächter Moniteur d'isolation Isolation monitor	ESU-D2	16
	Stromüberwachungsrelais Moniteurs de courant Current monitoring relays	CUEBI	18
	Spannungswächter Moniteur de tension Voltage monitor	CUEBU SSU2x (SSU11) SSU7x	19 20
	Thermo-Schutzrelais Relais de protection thermique Thermo protection relay	TSR19	22

comat Überwachungsrelais entsprechen internationalen Standards (z.B. CE, cULus). Beachten Sie beim Einsatz auch Ihre nationalen Installationsvorschriften und Normen!

Les relais de surveillance comat sont conformes aux standards internationaux (p.ex. CE, cULus). Pour l'utilisation veuillez également considérer votre règlement d'installation et vos normes nationales!

comat Monitoring Relays comply with the international standards (e.g. CE, cULus). When using consult your national standards and installation directions!



Spannungsüberwachung  
Surveillance de tension  
Voltage monitoring

MV52; MV62  
MV53



Stromüberwachung  
Moniteur de courant  
Current monitoring

EOCR-AR  
EUCR-BR  
ECR-3D



Stromwandler  
Transformateur de courant  
Current transformer

SRCT-35









# Unterspannungswächter

## Moniteur de sous-tension

## Undervoltage monitor

MV52 (50Hz)

MV62 (60Hz)


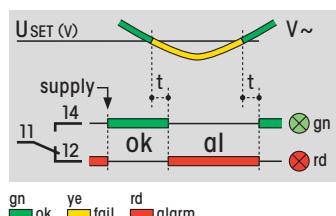
**MV52, MV62**

**I** Das MV52(50Hz) bzw. MV62(60Hz) schützt bei Unterspannung Steuerungen, Schütze und Motoren vor thermischer Überlastung und Fehlfunktionen. Die Überwachung ist von  $U_N - 30\%$  bis  $U_N$  präzise in Volt einstellbar. Die Abschaltung bzw. Wiedereinschaltung erfolgt verzögert um einstellbare 0,1/0,5/1s. Über 2 LEDs wird der Überwachungszustand eindeutig angezeigt.

**F** Le MV52(50Hz) resp. le MV62(60Hz) protègent les commandes électriques, les schütze et les moteurs contre une surcharge thermique et un fonctionnement erroné en cas de sous-tension. La plage de surveillance est réglable en volts d'une façon précise de  $U_N - 30\%$  à  $U_N$ . Le déclenchement et le réarmement sont temporisés à choix de 0,1/0,5 et 1 seconde. 2 LEDs signalent l'état de surveillance d'une façon non ambiguë.

**E** The MV52(50Hz) or MV62(60Hz) protects control systems, contactors and motors during undervoltage against thermal overload and malfunctions. The monitoring can be set precisely in volts from  $U_N - 30\%$  up to  $U_N$ . The switching off or on again follows delayed by 0,1/0,5 or 1 second. 2 LEDs show the definite monitoring status.

Einstellbereich	Gamme de réglage
Hysterese	Hystérésis
t (fail-al-ok)	t (fail-al-ok)
Schaltstrom/-spannung	Courant/tension de coupe
Schaltleistung	Puissance de coupe
Schaltspiele mech.	Commutations mécaniques
Spannungstoleranz	Tolérance de tension
Leistungsaufnahme	Puissance absorbée
Umgebungstemperatur	Température ambiante
...	Voltage tolerance
3,5 VA, 1W	Power consumption
(-25)–10...+60°C	Ambient temperature



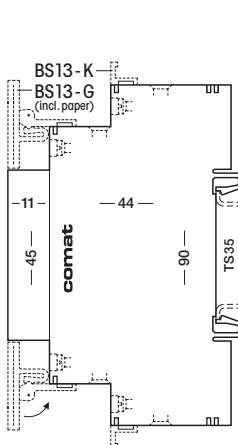


Bestell-Nr.  
Order no. ~ 50 Hz  
**Type MV52 / AC230V  
MV52 / AC115V**


Bestell-Nr.  
Order no. ~ 60 Hz  
**Type MV62 / AC120V**

Zubehör  
Accessories  
Schild/Label (5Stk/Pcs)  
**BS13-G**


Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. Sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.

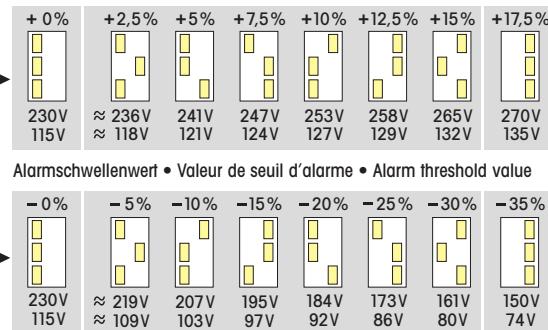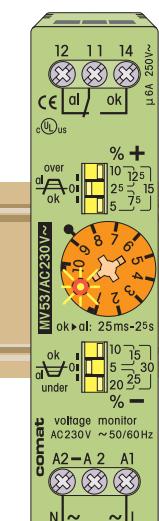

Nie beide Alarmwerte auf 0 % stellen!  
Ne mettez jamais les deux seuils sur 0 %!  
Never set both thresholds on 0 %!



### MV53

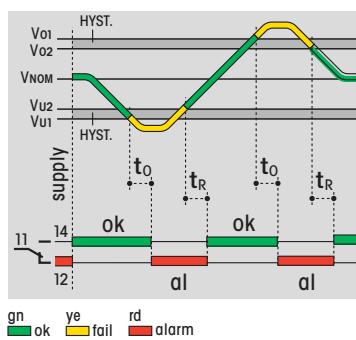

**t<sub>0</sub>** : Alarmverzögerung  
Temporisation d'alarme  
Alarm delay

**t<sub>R</sub>** : Rückstellzeit  
Temps de remise à l'état initial  
Reset time

**D** Das MV53(50/60Hz) schützt einphasige Verbraucher in AC-Netzen vor Über- und Unterspannung. Über DIP-Switch lassen sich Über- und Unterspannung unabhängig voneinander in Prozent der nominalen Spannung einstellen (siehe Diagramm, Überwachungsbereiche). Mittels Drehpotentiometer kann eine Alarmverzögerung von 25ms...2,5s eingestellt werden. Über eine zweifarbig LED wird der Überwachungszustand eindeutig signalisiert.

**E** The MV53(50/60Hz) protects single phase consumers in AC networks from over- and undervoltage. Overvoltage and undervoltage thresholds can be set independently in percentage of the nominal voltage using two DIP-switches (see diagram above). Using a potentiometer allows setting an alarm delay of 25ms...2,5s. A two-colored LED shows the definite monitoring status.



Einstellbereich Überspannung  
Einstellbereich Unterspannung  
Hysterese  
**t<sub>0</sub>** Alarmverzögerung  
**t<sub>R</sub>** Rückstellzeit



Schaltstrom/-spannung  
Schaltleistung  
Schaltspiele mech.



Spannungstoleranz  
Leistungsaufnahme  
Umgebungstemperatur

Gamme de régl. surtension  
Gamme de régl. sous-tension  
Hystérésis  
**t<sub>0</sub>** Temporisation d'alarme  
**t<sub>R</sub>** Temps de remise

Courant/tension de coupure  
Puissance de coupure  
Commutations mécaniques

Tolérance de tension  
Puissance absorbée  
Température ambiante

Setting range overvoltage  
Setting range undervoltage  
Hysteresis  
**t<sub>0</sub>** Alarm delay  
**t<sub>R</sub>** Reset time

Switching current/voltage  
Switch rating  
Mechanical switching cycles

Voltage tolerance  
Power consumption  
Ambient temperature





U<sub>Nom</sub> + 2,5...17,5 %  
U<sub>Nom</sub> - 35...-5 %  
2,5 %  
25ms...2,5 sec  
70ms



6A 250V ~  
1750VA / ... 170W  
2x10<sup>7</sup>



U<sub>N</sub> -35%...+17,5 %  
3,5VA, 2W  
(-25)-10...+60°C

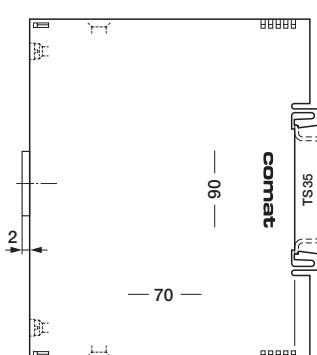

Bestell-Nr.  
Order no. 50/60Hz  
Type MV53/AC230V  
MV53/AC115V



Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. Sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.

# Stromüberwachungsrelais

## Moniteur de courant


## Current monitoring relays

EOCR-AR	-05
	-30
EUCR-BR	-60

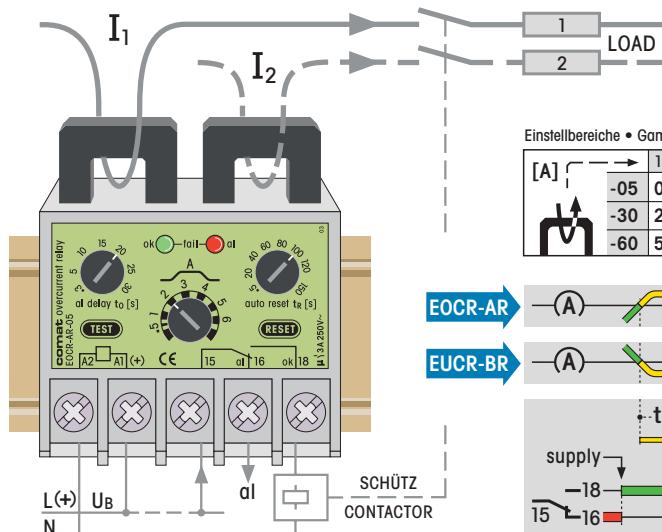


Einstellbereiche • Gammes de réglage • Setting ranges

[A]	1x	2x	3x	4x	5x
-05	0,5 - 6	0,25 - 3	0,17 - 2	0,13 - 1,5	0,1 - 1,2
-30	2,5 - 30	1,25 - 15	0,83 - 10	0,62 - 7,5	0,5 - 6
-60	5 - 60	2,5 - 30	1,7 - 20	1,25 - 15	1 - 12

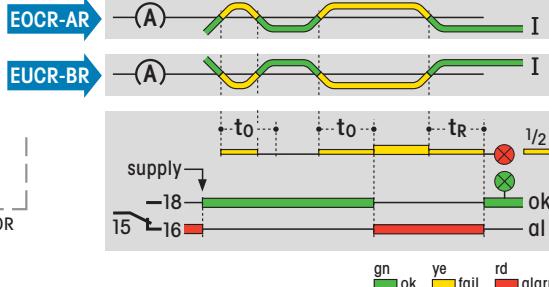

**I<sub>1</sub> fail or I<sub>2</sub> fail = FAIL**



### EOCR-AR / EUCR-BR

**1** Das EOCR-AR überwacht AC-Stromkreise auf Überstrom, das EUCR-BR auf Unterstrom. Über die eingebauten Schleifenzstromwandler können 1 od. 2 Strompfade direkt bis 60 (75) A überwacht werden. Die einstellbare Alarmverzögerung ( $t_0$ ) sowie die automatische Alarmrückstellung ( $t_R$ ) erlauben den universellen Einsatz im Motoren- und Transformatorschutz, die Überwachung von elektrischen Heizelementen, die Steuerung von Pumpen, Lüftungen, Absaug- und Fördereinrichtungen. Bei den 3 Typen -05/-30/-60 kann der Nenn-Überwachungsbereich durch mehrfaches Schlaufen des Stromleiters geändert werden (siehe Tabelle oben).

**2** Le relais EOCR-AR surveille la surintensité et le EUCR-BR la sousintensité dans les circuits CA. Les transformateurs de courant à boucle intégrés permettent de surveiller directement 1 ou 2 phases de courant jusqu'à 60 (75) A. La temporisation d'alarme ( $t_0$ ) réglable ainsi que le temps de remise ( $t_R$ ) automatique permettent une utilisation universelle pour la protection de moteurs et de transformateurs, la surveillance de corps de chauffe électriques, la commande de pompes, aérations, dispositifs d'aspiration et de transport. Pour les 3 types -05/-30/-60, on peut modifier la plage de surveillance nominale par bouclage multiple du conducteur (voir tableau ci-dessus).

**3** The EOCR-AR and the EUCR-BR monitor overcurrent and undervoltage on AC power circuits. One or two current paths can be monitored directly up to 60 (75) A, by means of the integrated current loop transformers. The adjustable alarm delay ( $t_0$ ) and the automatic alarm resetting ( $t_R$ ) permit universal usage in motor and transformer protection systems, in the monitoring of electrical heating elements and in the control of pumps, ventilation systems, suction and feed devices. The nominal monitoring range in the 3 types -05/-30/-60 can be altered by multiple looping of the conductor (see schedule above).

(t)

Alarmverzögerung  $t_0$   
Rückstellzeit  $t_R$

Temporisation d'alarme  $t_0$   
Temps de remise  $t_R$

Alarm delay  $t_0$   
Reset time  $t_R$

Schaltstrom/-spannung

Courant/tension de coupe

Switching current/voltage

Schaltleistung

Puissance de coupe

Switch rating

Schaltspiele mech.

Commutations mécaniques

Mechanical switching cycles

□

Spannungstoleranz AC/UC  
Leistungsaufnahme  
Umgebungstemperatur

Tolérance de tension AC/UC  
Puissance absorbée  
Température ambiante

Voltage tolerance AC/UC  
Power consumption  
Ambient temperature

(t)

0,3 - 30s  
0,5 - 150s

3A 250V~


750VA... 90W

20x10<sup>6</sup>

0,8-1,1/1,25 UN

3(5)VA/1W

-20...+60°C

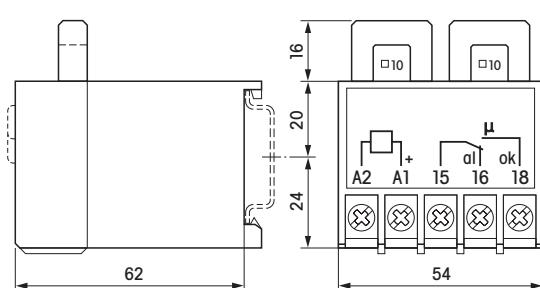

Bestell-Nr.  
Order no.

AC  
50/60Hz

UC (AC/DC)  
=//~//~

Überstromrelais  
Moniteur de surintensité  
Over current relay

05 30 60

05 30 60

EOCR-AR-... / AC 230V  
EOCR-AR-... / AC 115V



EOCR-AR-... / UC 24V

Unterstromrelais  
Moniteur de sous-intensité  
Under current relay

AC 230V  
AC 115V



UC 24V

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. Sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.

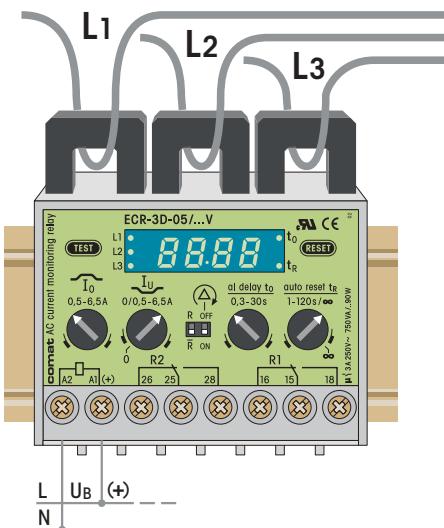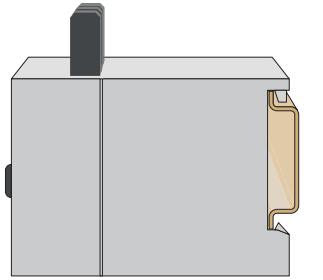

Einstellbereiche • Gammes de réglage • Setting ranges

[A]	1x	2x	3x	4x	5x
-05	0,5-6,5	0,25-3,2	0,17-2,1	0,13-1,63	0,1-1,3
-60	5-75	2,5-38	1,7-25	1,25-18,8	1-15

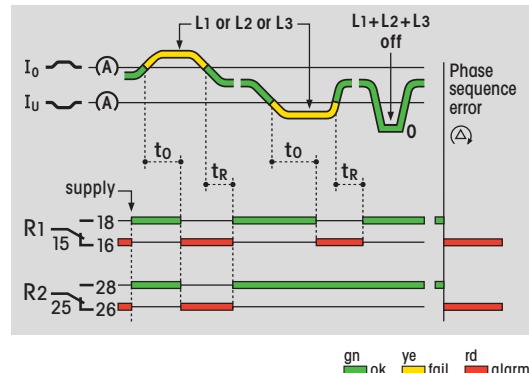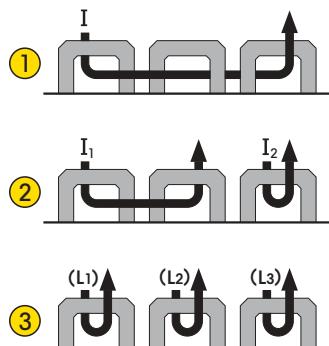**ECR-3D****I<sub>1</sub> fail or I<sub>2</sub> fail or I<sub>3</sub> fail = FAIL**

**D** Das ECR-3D überwacht AC-Stromkreise auf Über- und Unterstrom. Über die eingebauten Schleifenstromwandler können bis zu 3 Strompfade direkt bis 60 (75) A überwacht werden. Die integrierte, abschaltbare Phasenfolge-Überwachung erweitert die Anwendung in Drehstromnetzen. Die einstellbare Alarmverzögerung ( $t_0$ ) sowie die automatische Alarmrückstellung ( $t_R$ ) erlauben den universellen Einsatz in der Automatisierung und der Schutztechnik. Bei der Einstellung der Parameter wird der Einstellwert automatisch angezeigt. Die Fehlerauslösung bleibt bis zur Alarmrückstellung gespeichert und angezeigt.

**E** Le relais ECR-3D surveille la limite de surintensité et de sous-intensité dans les circuits AC. Les transformateurs de courant à boucle intégrés permettent de surveiller directement 3 phases jusqu'à 60 (75) A. La surveillance de l'ordre des phases est intégrée et déconnectable. La temporisation d'alarme ( $t_0$ ) réglable ainsi que le temps de remise ( $t_R$ ) automatique en font un relais universel pour l'automatisation et la technique de protection. Lors du réglage des paramètres la valeur de référence est affichée automatiquement. La cause d'erreur reste mémoire et signalée jusqu'au reset.

**E** The ECR-3D is for monitoring the overcurrent and undercurrent on AC power circuits. Three current paths of up to 60(75)A can be monitored directly by means of the integrated current loop transformers. The adjustable alarm delay ( $t_0$ ) and the automatic alarm resetting ( $t_R$ ) permit universal usage in automation and protection techniques. The set values are displayed automatically by setting the respective parameters. Triggered faults remain stored and displayed until reset.

(t)

Alarmverzögerung  $t_0$ Rückstellzeit  $t_R$ Temporisation d'alarme  $t_0$ Temps de remise  $t_R$ Alarm delay  $t_0$ Reset time  $t_R$ 

(t)

0,3 - 30s

1,0 - 120s / ∞

—

Schaltstrom/-spannung

Schaltleistung

Schaltkontakte mech.

Courant/tension de coupe

Puissance de coupe

Commutations mécaniques

Switching current/voltage

Switch rating

Mechanical switching cycles

—

3A 250V ~

750VA/... 90W

20x10<sup>6</sup>

□

Spannungstoleranz AC/UC

Leistungsaufnahme

Umwelttemperatur

Tolérance de tension AC/UC


Puissance absorbée

Température ambiante

Voltage tolerance AC/UC

Power consumption

Ambient temperature

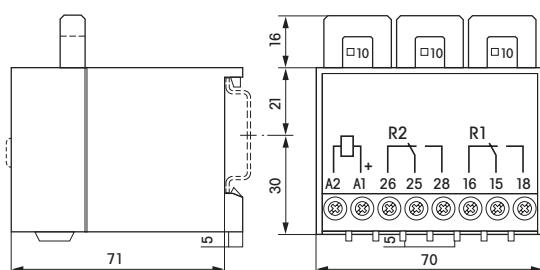Bestell-Nr.  
Order no.UC (AC/DC)  
=/~Stromüberwachungsrelais  
Moniteur de courant  
Current monitoring relay05 60  
ECR-3D-.../UC110-240V  
ECR-3D-.../UC24V

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. Sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.





# Stromwandler

## Transformateurs de courant

## Current transformers

**SRCT-35**

- 50/5A
- 100/5A
- 250/5A
- 500/5A

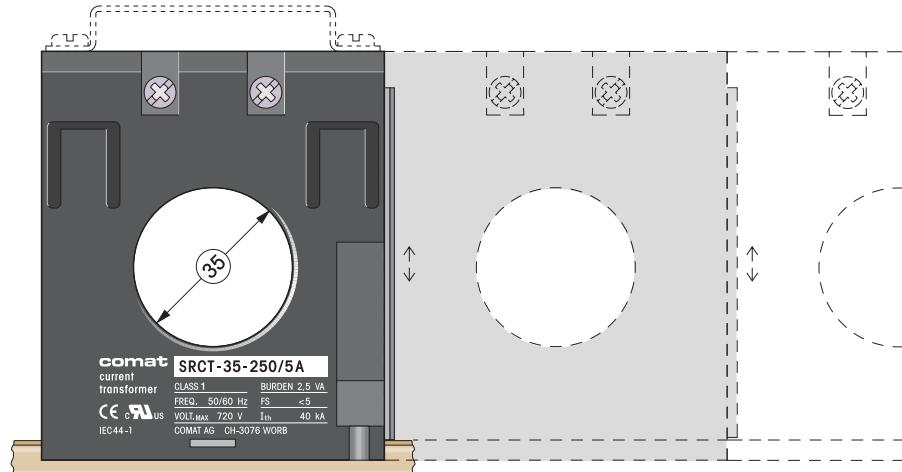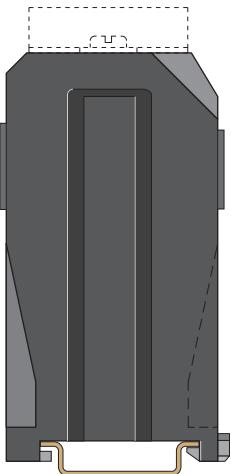

### SRCT-35

**D** Stromwandler der Bau-reihe SRCT-35 dienen der Umwandlung grosser Wech-sel-Strome in einen proportio-nalen Sekundärstrom im Ver-hältnis von 10:1 (Typ -50) bis 100:1 (Typ -500). Genaugkeitsklasse 1, grosse Leistungsreserve (PN: 2,5VA) und eine hohe Überlastbarkeit (bis 150%) machen die SRCT-35 zum idealen Wand-ler sowohl für allgemeinen Einsatz als auch für die Be-reichserweiterung der comat Stromüberwachungsrelais ..AR, ..BR, ..3D.

**F** Les transformateurs de courant de la série SRCT-35 servent à la transformation de courants alternatifs dans un courant secondaire proportionnel au prorata de 10:1 (type -50) jusqu'à 100:1 (type -500). La classe de précision 1, une grande réserve de puissance (PN: 2,5VA) et une capacité de surcharge élevée (jusqu'à 150%) font du SRCT-35 le transformateur idéal non seulement pour l'utilisation générale, mais aussi pour l'exten-sion de la plage de mesure des relais de surveillance ..AR, ..BR, ..3D de comat.


**E** Current transformers of the SRCT-35 series transform high AC currents into proportional secondary current in the ratio 10:1 (type -50) up to 100:1 (type -500). With accuracy class 1, coupled with a large power reserve (PN: 2,5VA) and high overload capacity up to 150% the SRCT-35 is the ideal transformer for general applications and for use with the Comat monitoring relays ..AR, ..BR, ..3D.

Leistung
Genaugkeit
Frequenzbereich
Betriebsspannung
Überlast
Umgebungstemperatur

Puissance
Précision
Gamme de fréquence
Tension de service
Surcharge
Température ambiante

Power
Accuracy
Frequency range
Operating voltage
Overload
Ambient temperature

2,5VA
Class 1
50/60Hz
720V
x 1,5 (Class 1,5)
-5...+40°C

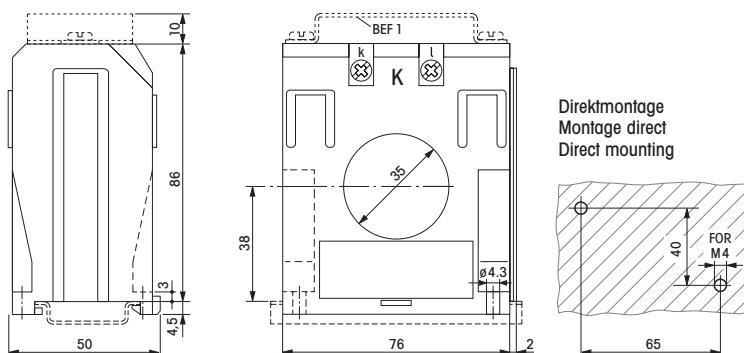

**Bestell-Nr. / Order no.**  
Stromwandler  
Transformateur de courant  
Current transformer  
**50 100 250 500<sup>1)</sup>**  
**SRCT-35-.../5A**

<sup>1)</sup> Andere Primärströme auf Anfrage  
Other primary currents on request

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. Sous réserve de possi-bilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.



Drehstrom-Netzüberwachung  
Surveillance triphasé  
Three-phase monitoring




SSU33  
SSU34  
SSU36



Phasenfolge-Überwachung  
Surveillance de l'ordre des phases  
Phase-sequence monitoring

SSU31



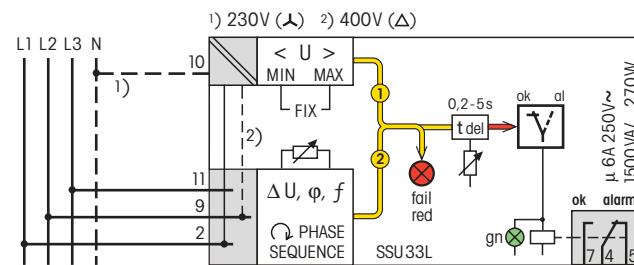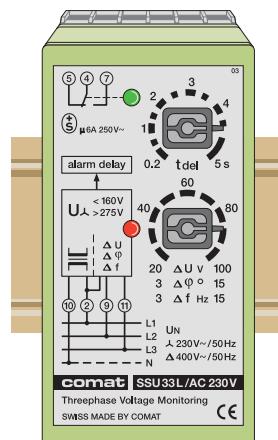

Bei Ausfall der Gerätespeisung erfolgt die Alarmierung unverzögert!  
En cas de coupure de l'alimentation, l'alarme est activée instantanément!  
In case of a power failure the alarm is activated without delay!

#### SSU33L


**❶** Das SSU33 (50Hz) dient der umfassenden Überwachung von Drehstromnetzen mit oder ohne Neutralleiter. Folgende Netzfehler werden überwacht:  
**Fehlersignal ❶  $U$  ( $V_L, V_\Delta$ ):**  
Über- oder Unterschreiten der fest eingestellten Spannungswerte  $U_{\text{min}}/U_{\text{max}}$  für  $L1-N$  oder  $L1-L2$  (kein Differenzspannungs-, Phasenlage- oder Frequenzfehler).  
**Fehlersignal ❷  $\Delta U, \Delta \varphi, \Delta f$ :**  
Eine oder mehrere der drei Spannungen, Phasenlagen, Phasenfolge oder die Netzfrequenz weicht vom angegebenen Wert ab.  
Entsprechend der Art ihres Auftretens werden  $\Delta$ -Fehler kumuliert ausgewertet. Ein Fehler wird durch die rote LED signalisiert und nach Ablauf der eingestellten Alarmverzögerung ( $t_{\text{del}} 0,2...5\text{s}$ ) über 7-4-5 gemeldet.  
Im Gut-Zustand (ok) leuchtet die grüne LED (4-5 offen, 4-7 geschlossen).

**❶** Le SSU33 (50Hz) sert à la surveillance étendue de réseaux triphasés avec ou sans conducteur neutre. Les erreurs de secteur suivantes peuvent être surveillées:  
**Signal d'erreur ❶  $U$  ( $V_L, V_\Delta$ ):**  
La tension dépasse les valeurs ajustées fixes vers le haut ou vers le bas  $U_{\text{min}}/U_{\text{max}}$  pour  $L1-N$  ou  $L1-L2$  (pas d'erreur de tension de différence, ni de relation des phases ou de la fréquence).  
**Signal d'erreur ❷  $\Delta U, \Delta \varphi, \Delta f$ :**  
L'une ou plusieurs des trois tensions des phases, de l'ordre des phases ou la fréquence du réseau s'écarte de la valeur ajustée.  
Selon la manière de se manifester, les erreurs  $\Delta$  sont évaluées en cumul.  
Le cas d'erreur est indiquée par la LED rouge et est annoncé par les contacts 7-4-5 une fois que la températisation d'alarme réglée ( $t_{\text{del}} 0,2...5\text{s}$ ) est écoulée.  
A l'état accepté (ok), la LED verte est allumée (4-5 ouvert, 4-7 fermé).

**❶** The SSU33 (50Hz) provides comprehensive monitoring of three-phase mains supplies with or without neutral. The following mains faults are monitored:  
**Error signal ❶  $U$  ( $V_L, V_\Delta$ ):**  
Exceeding or dropping below the fixed voltage values  $U_{\text{min}}/U_{\text{max}}$  for  $L1-N$  or  $L1-L2$  (no differential voltage, phase position or frequency fault).  
**Error signal ❷  $\Delta U, \Delta \varphi, \Delta f$ :**  
One or more of the three voltages, phase positions, phase sequence or the mains frequency are diverging from the required value.  
Depending on the nature of their occurrence  $\Delta$ -errors are evaluated cumulatively. Any error is signalled by the red LED and is reported after expiry of the set alarm-delay time ( $t_{\text{del}} 0,2...5\text{s}$ ) via 7-4-5. In the correct status (ok) the green LED is illuminated (4-5 open, 4-7 closed).

(U) ❶	Überspannung > ( $U_{\text{max}}$ )	Surtension > ( $U_{\text{max}}$ )	Overvoltage > ( $U_{\text{max}}$ )	$U_L$
	Unterspannung < ( $U_{\text{min}}$ )	Sous-tension < ( $U_{\text{min}}$ )	Undervoltage < ( $U_{\text{min}}$ )	$U_L$
(Δ) ❷	Differenzbereich	Plage de différence	Differential range	$\Delta U_L$

			$U_\Delta$
			$\Delta U_\Delta$
			$\Delta \varphi/f$



3x230(400)V  
1) L1  
N  
L2  
L3  
2)  $>275\text{V}$


$<160\text{V}$

—

20 - 100V

35 - 173V

3-15°/3-15Hz



3x400V  
2)  $>480\text{V}$

$<280\text{V}$

—

20 - 100V

35 - 173V


3-15°/3-15Hz

Bestell-Nr. / N° de commande / Order no.

Type

SSU33L/AC 230V

SSU33L/AC 400V

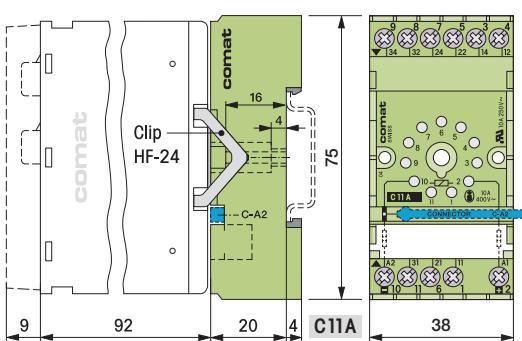

Fronteinbau-Zubehör auf Anfrage.  
Accessoire pour montage frontal sur demande.  
Front mounting accessory on request.

Zubehör  
Accessories

Socket C11A, Clip HF-24

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. Sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.



# Drehstrom-Netzüberwachungsrelais

## Relais de surveillance triphasé


## Three-phase monitoring relay

SSU34 (50Hz)

SSU36 (60Hz)

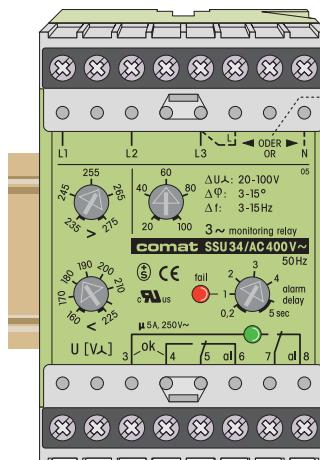

Neutralleiter N und Brücke L3-L NICHT GLEICHZEITIG anschliessen!  
NE PAS raccorder au même temps: conduct. neutre N et pont L3-L!  
DO NOT connect simultaneously: neutral conductor N and bridge L3-L!

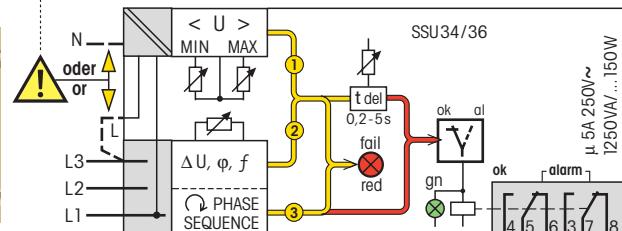

Bei Ausfall der Gerätespeisung erfolgt die Alarmierung unverzögert!  
En cas de coupure de l'alimentation, l'alarme est activée instantanément!

In case of power failure the alarm is activated without delay!

### SSU34, SSU36

**D** Das SSU34 (50Hz) und das SSU36 (60Hz) dienen der umfassenden Überwachung von Drehstromnetzen mit oder ohne Neutralleiter.

Sie überwachen folgende Netzfehler:  
Fehlersignal ① U (V<sub>L</sub>, V<sub>Δ</sub>):

Über- oder Unterschreiten der eingestellten Spannungswerte Umin/Umax für L1-N oder L1-L3,L (kein Differentialspannungs-, Phasenlage- oder Frequenzfehler).

Fehlersignal ② ΔU, Δφ, Δf:

Eine oder mehrere der drei Spannungen, Phasenlagen oder die Netzfrequenz weicht vom angegebenen Wert ab. Entsprechend der Art ihres Auftretens werden Δ-Fehler kumuliert ausgewertet.

Fehlersignal ③: Anschlussverpolung (falsche Phasenfolge).

Ein Fehler wird durch die rote LED "fail" signalisiert und nach Ablauf der eingesetzten Alarmverzögerung (t<sub>del</sub> 0,2...5s) (bei Fehlersignal ③ unverzögert) über 5-6 und 7-8 gemeldet.

Im Gut-Zustand (ok) leuchtet die grüne LED (5-6 u. 7-8 offen, 5-4 geschlossen).

**F** Le SSU34 (50Hz) et le SSU36 (60Hz) servent à la surveillance étendue de réseaux triphasés avec ou sans conducteur neutre. Les erreurs de secteur suivantes peuvent être surveillées:

Signal d'erreur ① U (V<sub>L</sub>, V<sub>Δ</sub>):

la tension dépasse les valeurs ajustées vers le haut ou vers le bas Umin/Umax pour L1-N ou L1-L3,L (pas d'erreur de tension de différence, ni de relation des phases ou de la fréquence).

Signal d'erreur ② ΔU, Δφ, Δf:

l'une ou plusieurs des trois tensions des relations des phases, de l'ordre des phases ou la fréquence du réseau s'écarte de la valeur ajustée.

Selon la manière de se manifester, les erreurs Δ sont évaluées en cumul.

Signal d'erreur ③:

la polarisation de raccordement (ordre des phases incorrect). Le cas d'erreur est indiquée par la LED rouge "fail" et est annoncé par les contacts 5-6 et 7-8 une fois que la temporis. d'alarme réglée (t<sub>del</sub> 0,2...5s) est écoulée (sans temporisateur). dans le cas du signal d'erreur ③. A l'état accepté (ok), la LED verte est allumée (5-6 et 7-8 ouverts, 5-4 fermés).

**B** The SSU34 (50Hz) and the SSU36 (60Hz) provide comprehensive monitoring of three-phase mains supplies with or without neutral.

The following mains faults are monitored:

Error signal ① U (V<sub>L</sub>, V<sub>Δ</sub>):

Exceeding or dropping below the set voltage values Umin/Umax for L1-N or L1-L3,L (no differential voltage, phase position or frequency fault).

Error signal ② ΔU, Δφ, Δf:

One or more of the three voltages, phase positions, or the mains frequency are diverging from the required value.

Depending on the nature of their occurrence Δ-errors are evaluated cumulatively.


Error signal ③: Connection polarity reversal (wrong phase-sequence).

Any error is signalled by the red LED "fail" and is reported after expiry of the set alarm-delay time (t<sub>del</sub> 0,2...5s) (for error signal ③ undelayed) via 5-6 and 7-8.




In the correct status (ok) the green LED is illuminated (5-6 and 7-8 open, 5-4 closed).

	50Hz		50Hz		50Hz		60Hz		60Hz		60Hz	
(U)	Überspannung > (U <sub>max</sub> )	Surtension > (U <sub>max</sub> )	Unterspannung < (U <sub>min</sub> )	Undervoltage < (U <sub>min</sub> )	U <sub>L</sub> U <sub>Δ</sub>	60 - 70V 105 - 121V	235 - 275V 410 - 480V	300 - 350V 520 - 600V	125 - 145V 216 - 250V	270 - 320V 470 - 550V	284 - 232V 490 - 575V	
(Δ)	Differenzbereich	Plage de différence	Differential range		ΔU <sub>L</sub> ΔU <sub>Δ</sub> Δφ/f	5 - 25V 10 - 50V 3-15°/3-15Hz	20 - 100V 35 - 173V 3-15°/3-15Hz	20 - 100V 35 - 173V 3-15°/3-15Hz	85 - 115V 148 - 200V	185 - 260V 322 - 450V	194 - 270V 336 - 470V	
					Type	SSU34/AC100V	SSU34/AC400V	SSU34/AC500V	SSU36/AC208V	SSU36/AC460V	SSU36/AC480V	

Bestell-Nr. / N° de commande / Order no.

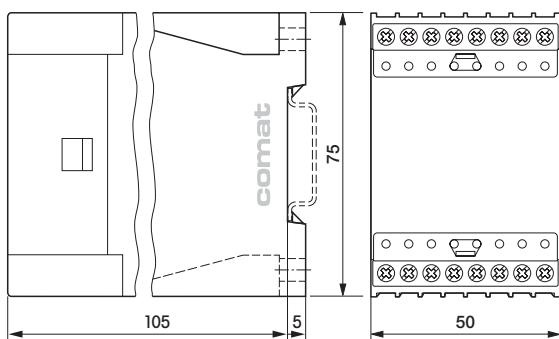


Diese Ausgabe ersetzt alle früheren, Liefermöglichkeiten, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. Sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.

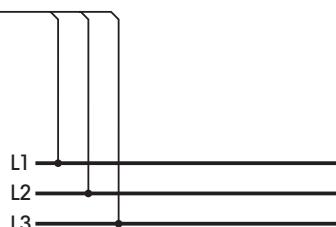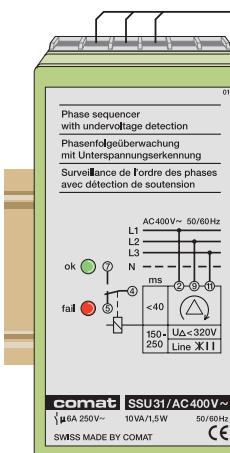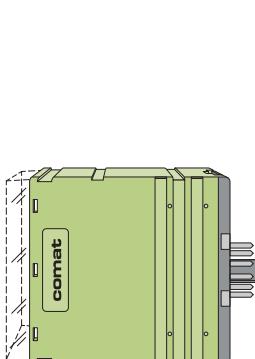

Ausfall von L2 oder L3 wird nicht angezeigt (LED)!  
 Pas de signalisation en cas de défaillance de L2 ou L3 (LED)!  
 Failure of L2 or L3 cannot be displayed (LED)!


#### SSU31

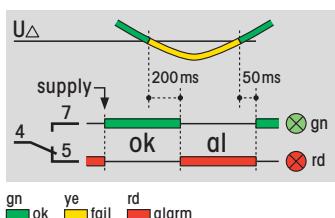

**①** Das SSU31 dient der Überwachung der Phasenfolge und Erkennung von Unterspannung und Phasenausfall in Drehstromnetzen. Die Überwachungsfunktion dient der Sicherstellung der Antriebsrichtung von Pumpen und Fördereinrichtungen insbesondere in mobilen Anlagen mit Steckverbindungen. Die Abschaltung bei definierter Unterspannung und Phasenausfall schützt vor Fehlfunktion und Schäden durch Übererhitzung.

**②** Le SSU31 sert à surveiller l'ordre des phases ainsi qu'à déceler les sous-tensions et les défaillances de phase dans des réseaux triphasés. La fonction de surveillance permet de garantir le sens de rotation de pompes et de convoyeurs, en particulier d'installations mobiles à connecteurs. En coupant le courant lors de sous-tensions données ou lors de défaillances de phase, SSU31 évite les erreurs de fonctionnement et les dommages de surchauffe.

**③** The SSU31 serves as a phase-sequence, three-phase undervoltage and phase failure monitor. The monitoring function helps to ensure the correct rotational direction of pumps, motors and conveyors in mobile devices with plug-in connectors. The defined undervoltage and phase failure protects against malfunction and damage caused by overheating.



9	8	7	5	3	4
ok				al	
10	11		6	1	2
L1			L2		L3


Speisung	Alimentation	Supply
Unterspannungsabschaltung	Coupe de la sous-tension	Cut-off undervoltage
Hysterese	Hystérésis	Hysteresis
Leistungsaufnahme	Puissance absorbée	Power consumption

Schaltstrom/-spannung	Courant/tension de coupe	Switching current/voltage
Schaltleistung AC1/DC1	Puiss. de coupe AC1/DC1	Switch rating AC1/DC1
Schaltspiele mech.	Commutations mécanique	Mechanical switching cycles

...1,2 · U <sub>N</sub>
U <sub>N</sub> –20 %
3% / U <sub>N</sub>
10VA / ≤ 1,5W

6A 250V~
1500VA / ...200W
30x10 <sup>6</sup>

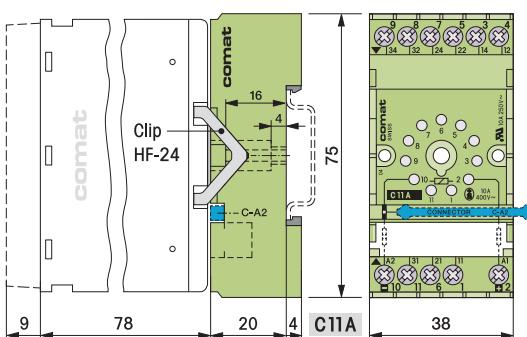

Fronteinbau-Zubehör auf Anfrage.  
 Accessoire pour montage frontal sur demande.  
 Front mounting accessory on request.

Bestell-Nr. 50/60Hz  
 Order no. 50/60Hz  
 Type SSU31 / AC400V  
 SSU31 / AC208V

Zubehör  
 Accessories  
 Socket C11A  
 Clip HF-24

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. Sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.



comat

DC Spannungswächter  
Moniteur de tension DC  
DC voltage monitor

CT524



DC Stromwächter  
Moniteur de courant DC  
DC current monitor


CT512  
CT515  
CT516




Isolationswächter  
Moniteur d'isolation  
Isolation monitor

ESU-D2



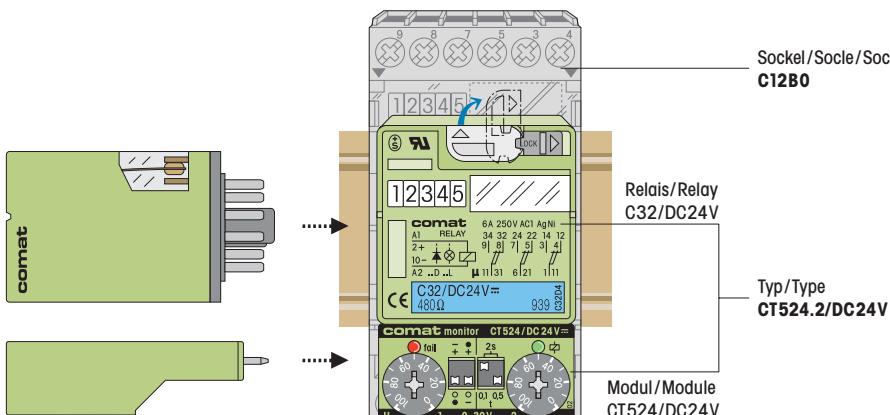


## CT524

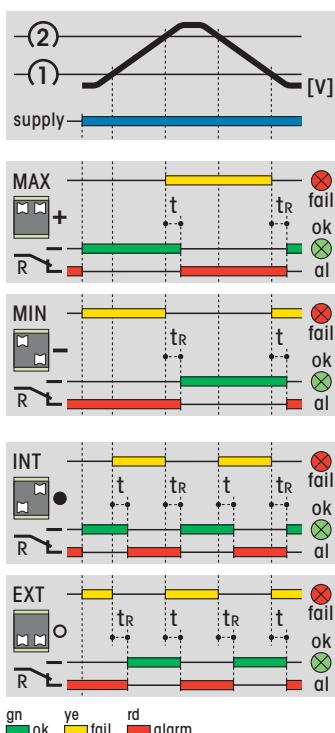

**D** Economy-  
DC-Spannungswächterrelais  
mit 3 Doppelkontakt-Wechs-  
lern.  
4 wählbare Funktionen:  
Über-/Unterspannungsüber-  
wachung mit einstellbarer Hy-  
sterese oder 2 Bereichsüber-  
wachungen (INT oder EXT).  
Einstellbare Alarmverzöge-  
rung.  
LED-Anzeige für Fehler und ok.  
Kontaktsichtfenster oben.  
Sicherheits-Handbetätigung.


**E** Relais de surveillance de  
tension continu "Economy"  
avec 3 contacts commutants  
jumelés.  
4 fonctions programmables:  
Surveillance des limites  
supérieure/inferieure de la  
tension avec réglage de l'hys-  
téresis ou surveillance de 2  
plages (INT ou EXT).  
Temporisation d'alarme  
réglable.  
Signalisation d'erreur et d'ok  
par LED.  
Fenêtre de visualisation des  
contacts sur la face supé-  
rieure.  
Actionnement manuel de  
sécurité.

**F** Economy  
DC voltage monitoring relay  
with 3 twin changeover  
contacts.  
4 functions can be selected:  
Overvoltage/undervoltage  
monitoring with adjustable  
hysteresis or 2 range moni-  
tors (INT or EXT).  
Adjustable alarm delay.  
LED display for errors and ok.  
Contact inspection window  
at the top.  
Manual safety operation.



Eingangswiderstand  
Résistance d'entrée  
Input resistance  
12 → 10: 100 kΩ

(t)	Alarmverzögerung t	Temporisation d'alarme t	Alarm delay t
	Rückstellzeit tR	Temps de remise tR	Reset time tR
—	Schaltstrom/-spannung	Courant/tension de coupure	Switching current/voltage
—	Schaltleistung	Puissance de coupure	Switch rating
—	Schaltkontakte mech.	Commutations mécaniques	Mechanical switching cycles
—	Spannungstoleranz	Tolérance de tension	Voltage tolerance
—	Leistungsaufnahme	Puissance absorbée	Power consumption
—	Umwelttemperatur	Température ambiante	Ambient temperature

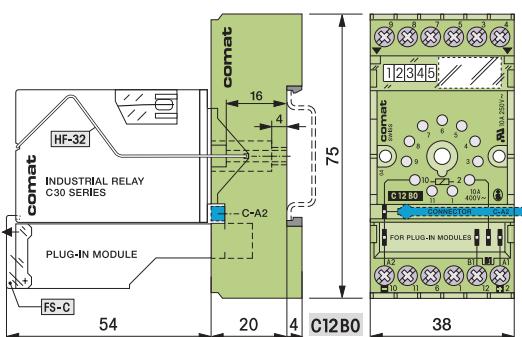


Bereich / Plage Range	Umax	Bestell-Nr. Order no.
0-30V	40V	≤ 10 %
Type	CT524.2/DC24V	


Type No. = Module + Relay (FS-C, HF-32 incl.)

Zubehör Accessories
Socket C12B0

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. Sous réserve de possi-  
bilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.

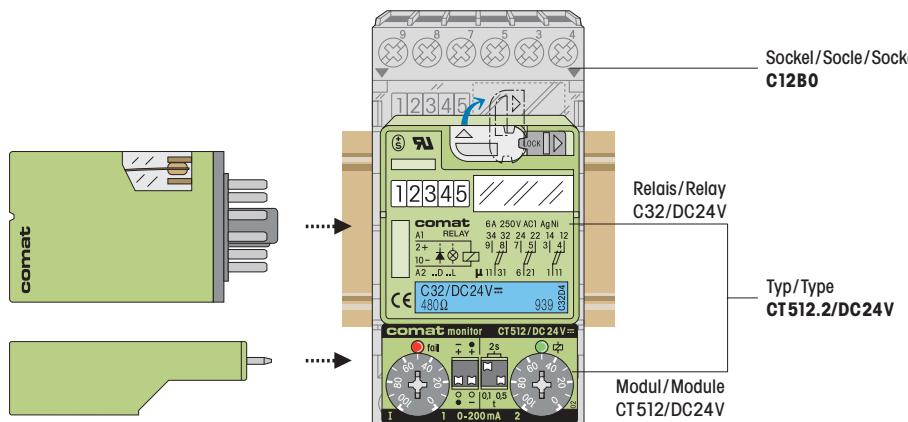

CT512,515,516

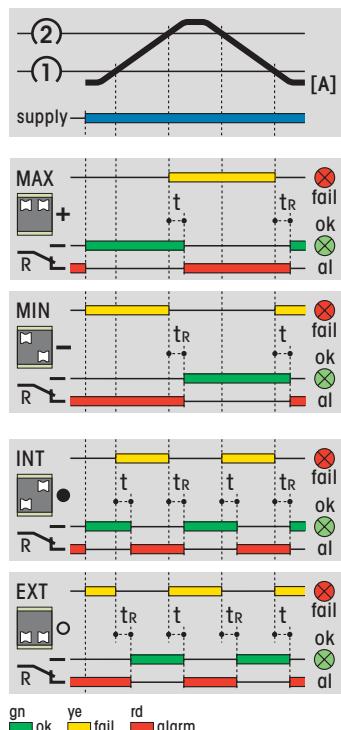

**D** Economy-  
DC-Stromwächterrelais  
mit 3 Doppelkontakt-Wechs-  
lern.


Ohne externen Shunt bis 6 A.  
4 wählbare Funktionen:  
Über-/Unterstromüberwachung  
mit einstellbarer Hysterese  
oder 2 Bereichsstromüberwachun-  
gen (INT oder EXT).  
Einstellbare Alarmverzöge-  
rung.  
LED-Anzeige für Fehler und ok  
Kontaktsichtfenster oben.  
Sicherheits-Handbedienung

**F** Relais de surveillance de courant continu "Economy" avec 3 contacts commutants jumelés.

Jusqu'à 6A sans résistance extérieure.  
4 fonctions programmables:  
Surveillance des limites supérieure/inférieure du courant avec réglage de l'hystérosis ou surveillance de 2 plages (INT ou EXT).  
Temporisat. d'alarme réglable  
Signalisation d'erreur et d'ok par LED.  
Fenêtre de visualisation des contacts sur la face supérieure.  
Actionnement manuel de sécurité


**E** Economy  
DC voltage monitoring relay  
with 3 twin changeover  
contacts.

Without external shut up to 6A.  
4 functions can be selected:  
Overcurrent/undercurrent monitoring with adjustable hysteresis or 2 range monitors (INT or EXT).  
Adjustable alarm delay.  
LED display for error and ok.  
Contact inspection window at the top.  
Manual safety operation.



Spannungsabfall  
Chute de tension  
Voltage drop (2-12)  
CT512 :  $\leq$  300 mV  
CT515 :  $\leq$  200 mV  
CT516 :  $\leq$  100 mV

	Alarmverzögerung t	Temporisation d'alarme t	Alarm delay t	
	Rückstellzeit t <sub>R</sub>	Temps de remise t <sub>R</sub>	Reset time t <sub>R</sub>	
	Schaltstrom/-spannung	Courant/tension de coupe	Switching current/voltage	
	Schaltleistung	Puissance de coupe	Switch rating	
	Schaltspiele mech.	Commutations mécaniques	Mechanical switching cycles	
	Spannungstoleranz	Tolérance de tension	Voltage tolerance	
	Leistungsaufnahme	Puissance absorbée	Power consumption	
	Umaebunsttemperatur	Température ambiante	Ambient temperature	

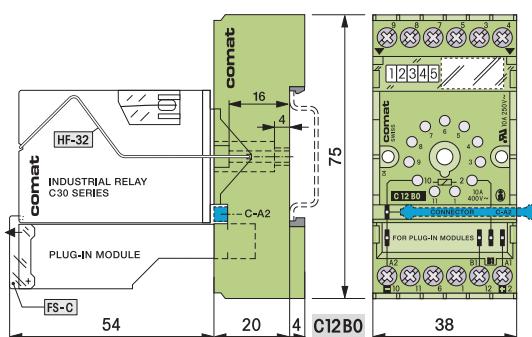

Bereich / Plage Range	I max	Bestell-Nr. Order no.
0-200 mA	300 mA	Type CT512.2 / DC 24V
0-2 A	3 A	CT515.2 / DC 24V
0-6 A	7 A	CT516.2 / DC 24V

Type No. = Module + Relay (FS-C, HF-32 incl.)





Zubehör  
Accessories



# Isolationswächter

## Moniteur d'isolation

### Isolation monitor

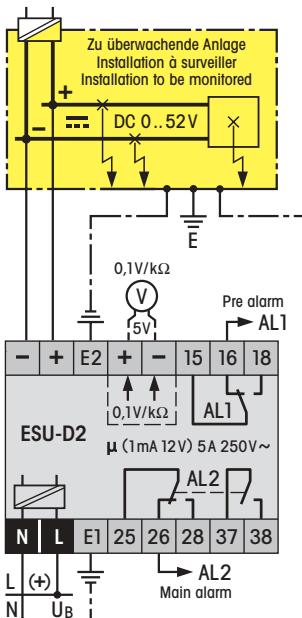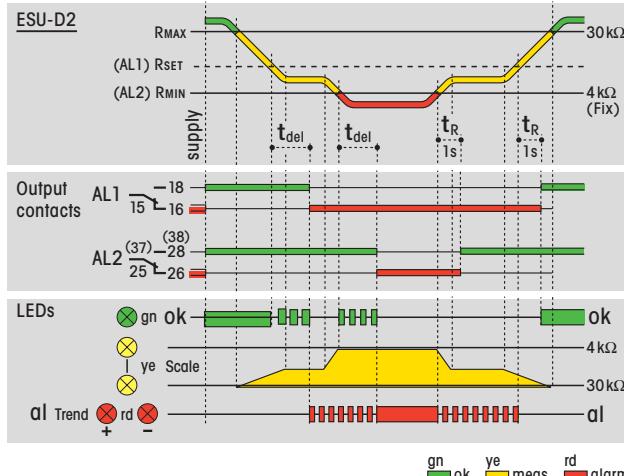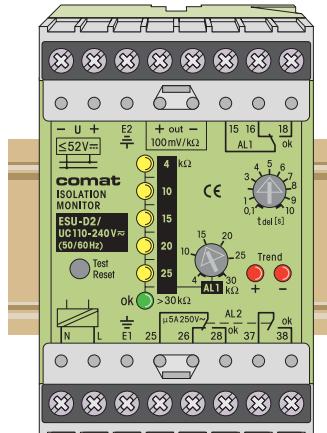

E1, E2 einzeln bei E anschliessen.  
Connecter E1, E2 individuellement à E.  
Connect E1, E2 separately on E.



Nur ein ESU-D2 an einem DC-Netz!  
Qu'un seul ESU-D2 pour un réseau DC!  
Only one ESU-D2 per DC network!

#### ESU-D2


**D** Das ESU-D2 überwacht den Isolationswiderstand in nicht geerdeten DC-Netzen (24-48V=). Zwei Alarmstufen (Voralarm AL1 und Hauptalarm AL2) werden über getrennte Ausgangskontakte gemeldet. Einstellbare Alarmverzögerung ( $t_{del}$ ): 0,1-10sec. Anzeigen: Bargraph-Anzeige des gemessenen Erdschlusswiderstands 4...30kΩ (grün = ok). Zwei rote LEDs zeigen die Erdschlussföndenz gegen Plus (+) oder Minus (-) an. Messanschluss 5V für die externe Anzeige des Erdschluss-Widerstands (0,1V/kΩ). Testfunktionen: Periodischer Selbsttest, auch über Taste "Test". Umgebungsfehler: Überwachung von AC-Schluss, Überspannung, Erdungsunterbruch.

**F** Le ESU-D2 surveille la résistance d'isolation dans des réseaux DC (24-48V=) qui ne sont pas mis à terre. Deux niveaux d'alarme (préalarme AL1 et alarme principale AL2) sont signalés par deux contacts de sortie séparés. Temporisation d'alarme réglable ( $t_{del}$ ): 0,1-10 sec. Affichages: Affichage bargraphe de la résistance de terre mesurée 4...30 kΩ (vert = ok). Deux LEDs rouges indiquent la tendance de mise à terre du plus (+) ou moins (-). Sortie de mesure 5V pour l'affichage externe de la résistance de terre (0,1V/kΩ). Fonctions de contrôle: contrôle automatique périodique ou par la touche "Test". Dérangements externes: surveillance de court-circuit AC, surtension, rupture de mise à la terre.

**B** The ESU-D2 monitors the isolation resistance in non-grounded DC-networks (24-48V=). Two alarm steps (prealarm AL1 and main alarm AL2) are indicated via separate output contacts. Settable alarm delay ( $t_{del}$ ): 0,1-10 sec. Displays: bargraph-display of the measured earthing resistance 4...30 kΩ (green = ok). Two red LEDs show the ground tendency towards plus (+) or minus (-). Measuring terminal 5V for the external display of the earthing resistance (0,1V/kΩ). Testfunctions: Periodic automatic check, also with key "Test". Environmental failures: monitoring of AC-short circuit, overvoltage, ground interruption.

Messbereich	Gamme de mesure	Measuring range	1k...50k / 0...52VDC
Messfehler	Erreur de mesure	Error of measurement	≤10%
Einstellbereich AL1/AL2	Gamme de réglage AL1/AL2	Setting range AL1/AL2	4-30kΩ / 4kΩ fix
Fehlererkennungszeit	Temps de détection d'erreurs	Time of error-detection	≤800ms / 30kΩ
Alarmverzögerung einstellbar	Temporisat. d'alarme réglable	Alarm delay time settable	0,1-10s
Spannfestigkeit +od.-/Erde	Stabil. en tension + ou -/terre	Voltage stability + or -/earth	AC250V

Schaltstrom/-spannung	Courant/tension de coupe	Switching current/voltage	5A 250V~
Schaltleistung	Puissance de coupe	Switch rating	1250VA/...150W
Schaltspiele mech.	Commutations mécaniques	Mechanical switching cycles	5x10 <sup>6</sup>
Spannungstoleranz AC/UC	Tolérance de tension AC/UC	Voltage tolerance AC/UC	UN±15% / UN±20%
Leistungsaufnahme	Puissance absorbée	Power consumption	2W
Umgebungstemperatur	Température ambiante	Ambient temperature	(-25)0...50(60)°C

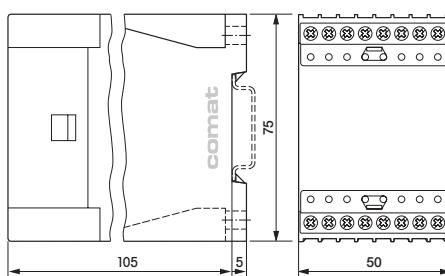

Bestell-Nr.  
Order no.

UC (AC/DC)  
==/~~/~~

Isolationswächter  
Moniteur d'isolation  
Isolation monitor

ESU-D2/UC110-240V  
ESU-D2/UC24-48V

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. Sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.



comat

Stromüberwachung AC/DC  
Moniteurs de courant AC/DC  
Current monitoring AC/DC

CUEBI



Spannungsüberwachung AC/DC  
Surveillance de tension AC/DC  
Voltage monitoring AC/DC

CUEBU






Präzisionsspannungsüberwachung  
Moniteur de tension de précision  
Precision voltage monitoring relay

SSU 11/...  
SSU 2x/...




SSU 7x/...



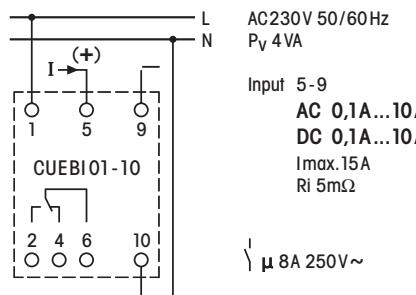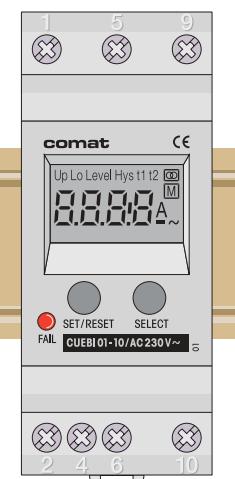

## Funktionen / Functions

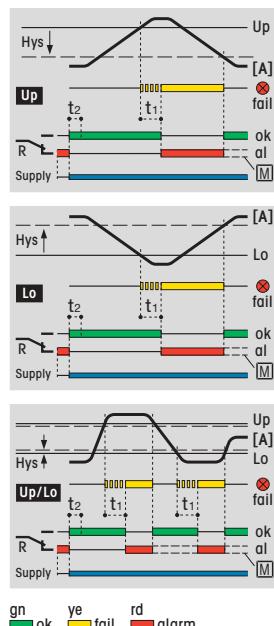

## CUEBI01-10

**D** Überwachungsrelais für AC- oder DC-Ströme im Bereich 0,1A bis 10A mit Anlaufüberbrückung. LCD-Anzeige für den Messwert und die Parametereinstellung. LED-Anzeige für den Alarmsstatus. DIN-Installationseinbau (DIN 43880) auf TS35.

**F** Relais de surveillance de l'intensité d'un courant AC ou DC dans la gamme de 0,1 à 10 A. Temporisation au démarrage. Affichage LCD pour la valeur mesurée et le réglage des paramètres. Indication LED pour l'état d'alarme. Montage sur rail DIN TS35 conforme (DIN 43880).

**E** Monitoring relay for AC or DC currents ranging from 0,1A up to 10A with start-up delay. LCD display for the measured value and the parameter setting. LED indication for the alarm status. Snap on to DIN-rail TS35 conform DIN (43880).

## A

Überwachungsbereich  
Hysterese  
Eingangswiderstand Ri  
Anzeige/Genauigkeit

Gamme de surveillance  
Hystérésis  
Résistance d'entrée Ri  
Affichage/Précision

Monitoring range  
Hysteresis  
Input resistance Ri  
Display/Accuracy

## t

Alarmverzögerung t1  
Anlaufüberbrückung t2

Temporisation d'alarme t1  
Tempor. au démarrage t2

Alarm delay time t1  
Start-up delay t2

## —

Schaltstrom/-spannung  
Schaltleistung AC1  
Ausgangskontakt

Courant/tension de coupe  
Puissance de coupe AC1  
Contact de sortie

Switching current/voltage  
Switching power AC1  
Output contact

## □

Betriebsspannung AC50/60Hz  
Leistungsaufnahme Pmax  
Isolation

Tension de service AC50/60Hz  
Puissance absorbée Pmax  
Isolation

Operation voltage AC50/60Hz  
Power consumption Pmax  
Isolation

Temperatur: Betrieb / Lager

Temperatur: service / stockage

Temperature: operating / storage

## A

AC/DC 0,1...10A
5...50 %
5mΩ
xx,xA/2 % ±1digit

## (t)

0,1...12s
0,1...20s

## —



8A 250V AC1
2000VA / ... 240W
1x u, μAgNi

## □

AC230V +10%; -15% 50/60Hz
4,5VA/2,5W
3kVrms / 1min




-20...+55°C / -40...+70°C

Daten bei Tu = 20°C  
Dates au Tamb. = 20°C  
Data at Tamb. = 20°C

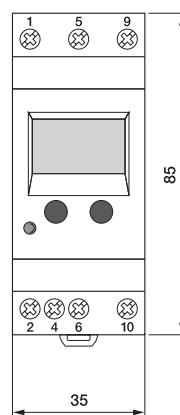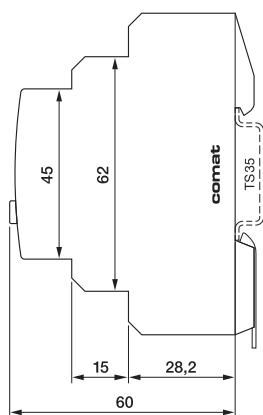


Bestell-Nr. Order no. 50/60Hz  
CUEBI01-10/AC230V

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.

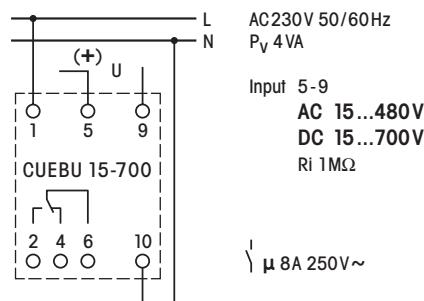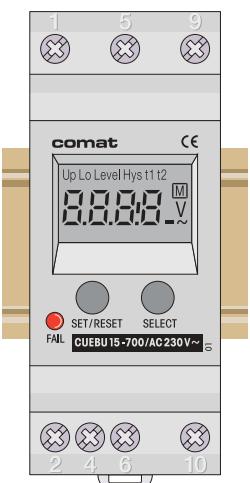

## Funktionen / Functions

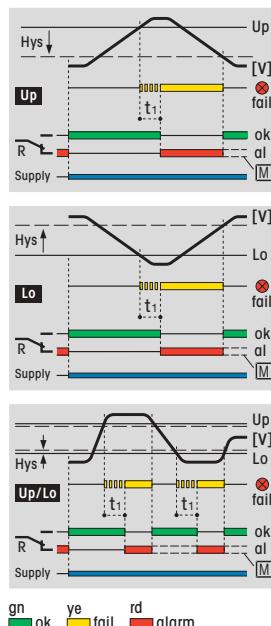

## CUEBU 15-700

**H** Überwachungsrelais für AC- oder DC-Spannungen im Bereich AC15...480V, DC15...700V.  
LCD-Anzeige für den Messwert und die Parametereinstellung.  
LED-Anzeige für den Alarmstatus.  
DIN-Installationseinbau (DIN 43880) auf TS35.

**R** Relais de surveillance de tensions AC ou DC dans la gamme de AC 15...480V, DC 15...700V.  
Affichage LCD pour la valeur mesurée et le réglage des paramètres.  
Indication LED pour l'état d'alarme.  
Montage sur rail DIN TS35 conforme (DIN 43880).

**M** Monitoring relay for AC or DC voltages ranging from AC15...480V, DC15...700V.  
LCD display for the measured value and the parameter setting.  
LED indication for the alarm status.  
Snap on to DIN-rail TS35 conform DIN (43880).

**V**

Überwachungsbereich

Gamme de surveillance

Monitoring range

**V**

AC15...480V, DC15...700V

Hysterese

Hystéresis

Hysteresis

Eingangswiderstand Ri

Résistance d'entrée Ri

Input resistance Ri

Anzeige/Genauigkeit

Affichage/Précision

Display/Accuracy

**t**

Temporisation d'alarme t1

Alarm delay time t1

**t**

0,1...12s

**—**

Schaltstrom/-spannung

Switching current/voltage

Schaltleistung AC1

Puissance de coupe AC1

Switching power AC1

Ausgangskontakt

Contact de sortie

Output contact

**—**

Betriebsspannung AC50/60Hz

Tension de service AC50/60Hz

Operation voltage AC50/60Hz

Leistungsaufnahme Pmax

Puissance absorbée Pmax

Power consumption Pmax

Isolation

Isolation

Isolation

Temperatur: Betrieb / Lager



Température: service / stockage

Temperature: operating / storage

Daten bei Tu = 20°C  
Dates au Tamb. = 20°C  
Data at Tamb. = 20°C

AC230V +10%; -15% 50/60Hz  
4,5VA/2,5W  
3kVrms /1min

-20...+55°C / -40...+70°C

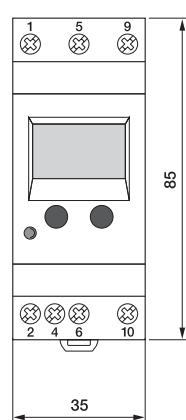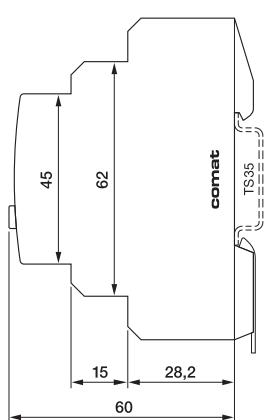

Bestell-Nr.  
Order no. 50/60Hz  
**CUEBU15-700/AC230V**

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.

**comat**




CE

**DC/RMS Präzisions-Spannungsüberwachungsrelais**


SSU11 /...

SSU2x/...

SSU7x/...

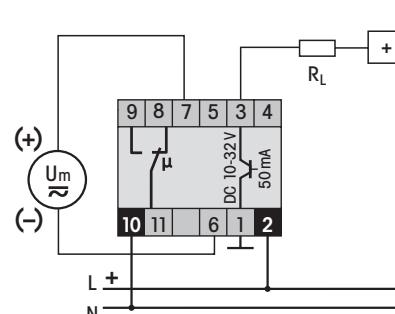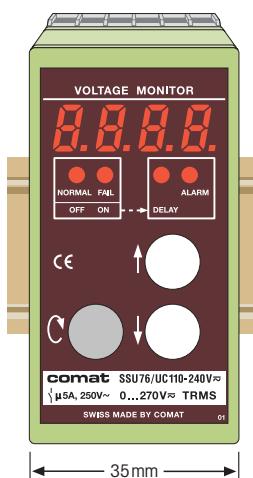

35 mm

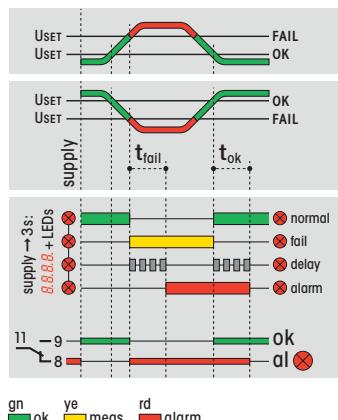

gn ok ye meas. rd alarm

**SSU11/...; SSU2x/...; SSU7x/...**

Die SSU11, SSU2x und SSU7x sind digitale, programmierbare Präzisions-DC/RMS-Spannungsüberwachungsrelais mit interaktiver Frontbedienung und Voltmeter-Funktion. Zwei Spannungswerte für Fail und OK sind einstellbar, damit auch eine Hysterese. Je nach Wertverhältnis dieser Größen wird automatisch auf Unter- oder Überspannung überwacht. Ein absoluter Höchst- und Mindest-Überwachungswert sind zudem fest vorgegeben. Die feste Minimalwertüberwachung kann deaktiviert werden. Der Messeingang ist galvanisch von der Betriebsspannung (2, 10) getrennt. Dies, zusammen mit einer hohen Störfestigkeit sowie der Selbstdiagnose garantiert eine hohe Zuverlässigkeit. Eine Anwendung ist u.a. die Überwachung der Lade-, Entladespannung in Batterieanlagen zur Sicherstellung einer hohen Lebensdauer.

**Typenauswahl**

Für DC Messung

**Typen**

SSU2x/UC...V

Für RMS AC/DC

SSU7x/UC...V

**F**

Messbereich (x)	9	2	3	4	5	6
Messbereich	0 - 210mV	0 - 38V	0 - 38V	0 - 77V	0 - 157V	0 - 285V
Einstellbereich	0,1 - 200mV	0,1 - 35V	0,1 - 10V	10 - 75V	40 - 150V	0*/50 - 270V
Auflösung	0,5mV	20mV	20mV	100mV	100mV	0,5V
t fail, t ok				0,1s - 600s		


\*SSU76

**H**

Speisung	UC110-240V~	UC60-127V~	UC24-48V~	UC12-15V~
Spannungstoleranz	-20% +10%	-20% +26%	-20% +55%	-25% +33%
Umgebungstemp		+10...+50°C (-25...+60°C)		

**I**

Schaltstrom/-spannung

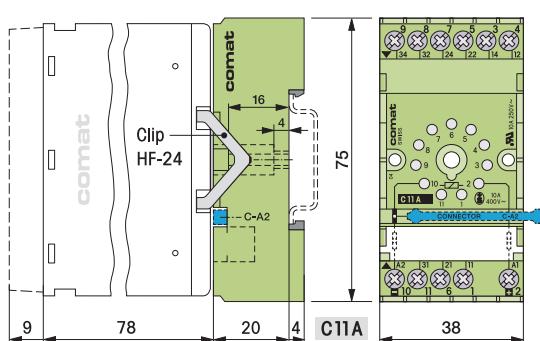1 x co  $\mu$ A, 250V; 1 x no Transistor NPN, DC50mA, 24V**Bestellbeispiel**

SSU DC 0-38V/UC24-48V:

SSU23/UC24-48V

SSU RMS AC/DC 0-200mV/UC110-240V:

SSU79/UC110-240V

**Zubehör**

Sockel: C11-A

Haltefeder: HF-24

Fronteinbau: FZ-23

**Achtung:**

Die Typennummern diverser Geräte wurden geändert (siehe unten). Die Geräte sind identisch.

Bisher:

SSU11/UC110-240V → SSU26/UC110-240V

SSU11/UC60-127V → SSU25/UC60-127V

SSU11/UC24-48V → SSU24/UC24-48V

SSU11/UC12-15V → SSU23/UC12-15V

Ersetzt durch:

SSU12/...V → SSU22/...V

SSU13/...V → SSU23/...V

SSU14/...V → SSU24/...V

SSU16/...V → SSU26/...V





**comat**


**Thermo-Schutzrelais  
Relais de protection thermique  
Thermo protection relay**

**TSR19**



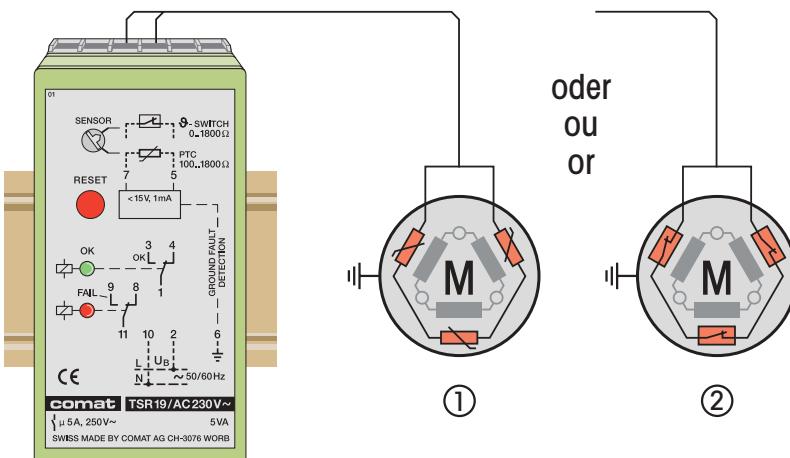

#### TSR 19

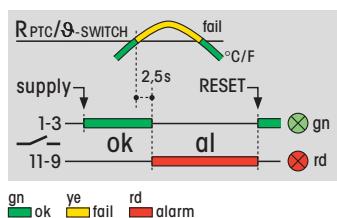

**D** Das TSR 19 dient der Überwachung der Wicklungstemperatur von Motoren, Generatoren und Transformatoren. Es erfasst die Wicklungstemperatur über die Widerstandsänderung der in die Wicklung eingebrachten PTC-Fühler (Kaltleiter-Widerstände) ① bzw. die Stellung von Thermoschaltern ②. Der Fühlerkreis wird auf Drahtbruch und Erdschluss überwacht. In Stellung "PTC" wird auch auf Leitungs- bzw. Fühlerschluss überwacht. Rückstellung nach Fehlermeldung: RESET-Taste drücken oder Gerätespeisung >200ms unterbrechen.


**F** Le TSR 19 sert à surveiller la température du bobinage de moteurs, de générateurs et de transformateurs. Il saisit la température du bobinage par le biais de la variation de la résistance de capteurs PTC (résistance à coeff. de température positif) ① incorporés dans le bobinage ou l'état de thermostats ②. Le circuit d'entrée est surveillé contre une rupture du câble de raccordement et un court-circuit contre la masse. En position "PTC" un court-circuit au niveau du câble de raccordement ou de la sonde PTC est également surveillé. Réarmement après signalisation d'un défaut: presser la touche RESET ou couper l'alimentation >200 ms.

**E** The TSR 19 is intended to monitor the temperature of motor coils, generators and transformers. It detects the temperature of the windings over the change in resistance of the PTC thermistors ① or the position of the thermo switches ②. The circuit is designed to detect a break in the continuity of the detection circuit and ground faults. On position "PTC" a short-circuit at the level of the connection cable or the PTC probe is also detected. Reset after failure detection: press reset button or interrupt supply voltage for > 200 ms.

**D** Das TSR19 ersetzt die Typen TSR17 und TSR18.

**F** Le TSR19 remplace les types TSR17 et TSR18.


**E** The TSR19 replaces the types TSR17 and TSR18.

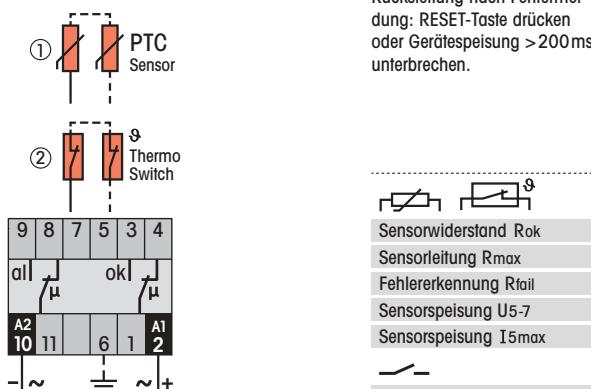

Schaltstrom-/spannung	Courant/tension de coupe	Switching current/voltage
Schaltleistung	Puissance de coupe	Switch rating
Schaltspiele mech.	Commutations mécaniques	Mechanical switching cycles
Spannungstoleranz	Tolérance de tension	Voltage tolerance
Leistungsaufnahme	Puissance absorbée	Power consumption
Umgebungstemperatur	Température ambiante	Ambient temperature

100..1800Ω; 0..1800Ω
20Ω
Rfail > 2200Ω
15 V / Rsens ∞
≤3 mA

5A 250V~
1250VA/...180W
30x10 <sup>6</sup>
-
-15/+10 %
≤5 VA
-25 ... +60 °C

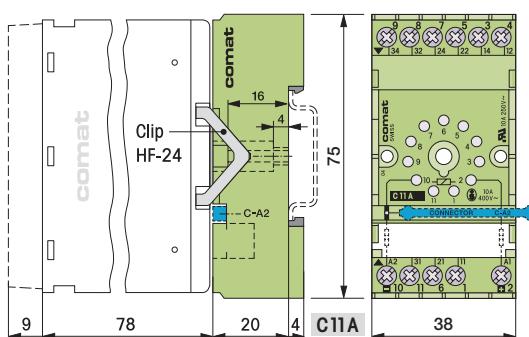

Fronteinbau-Zubehör auf Anfrage.  
Accessoire pour montage frontal sur demande.  
Front mounting accessory on request.

Bestell-Nr. Order no. 50/60Hz  
Type TSR19 / AC 230V  
Type TSR19 / AC115V

UC (AC/DC)  
Type TSR19 / UC 24-48V

Zubehör  
Accessories  
Socket C11A  
Clip HF-24

Diese Ausgabe ersetzt alle früheren. Liefermöglichkeit, Irrtümer und Änderungen vorbehalten. Cette édition remplace toutes les précédentes. Sous réserve de possibilités de livraison, d'erreurs et de modifications. This issue replaces all previous issues. Availability, errors and specifications subject to change without notice.